


ANNEXE 3

Les périmètres de protection
des sites de prise d'eau
municipale

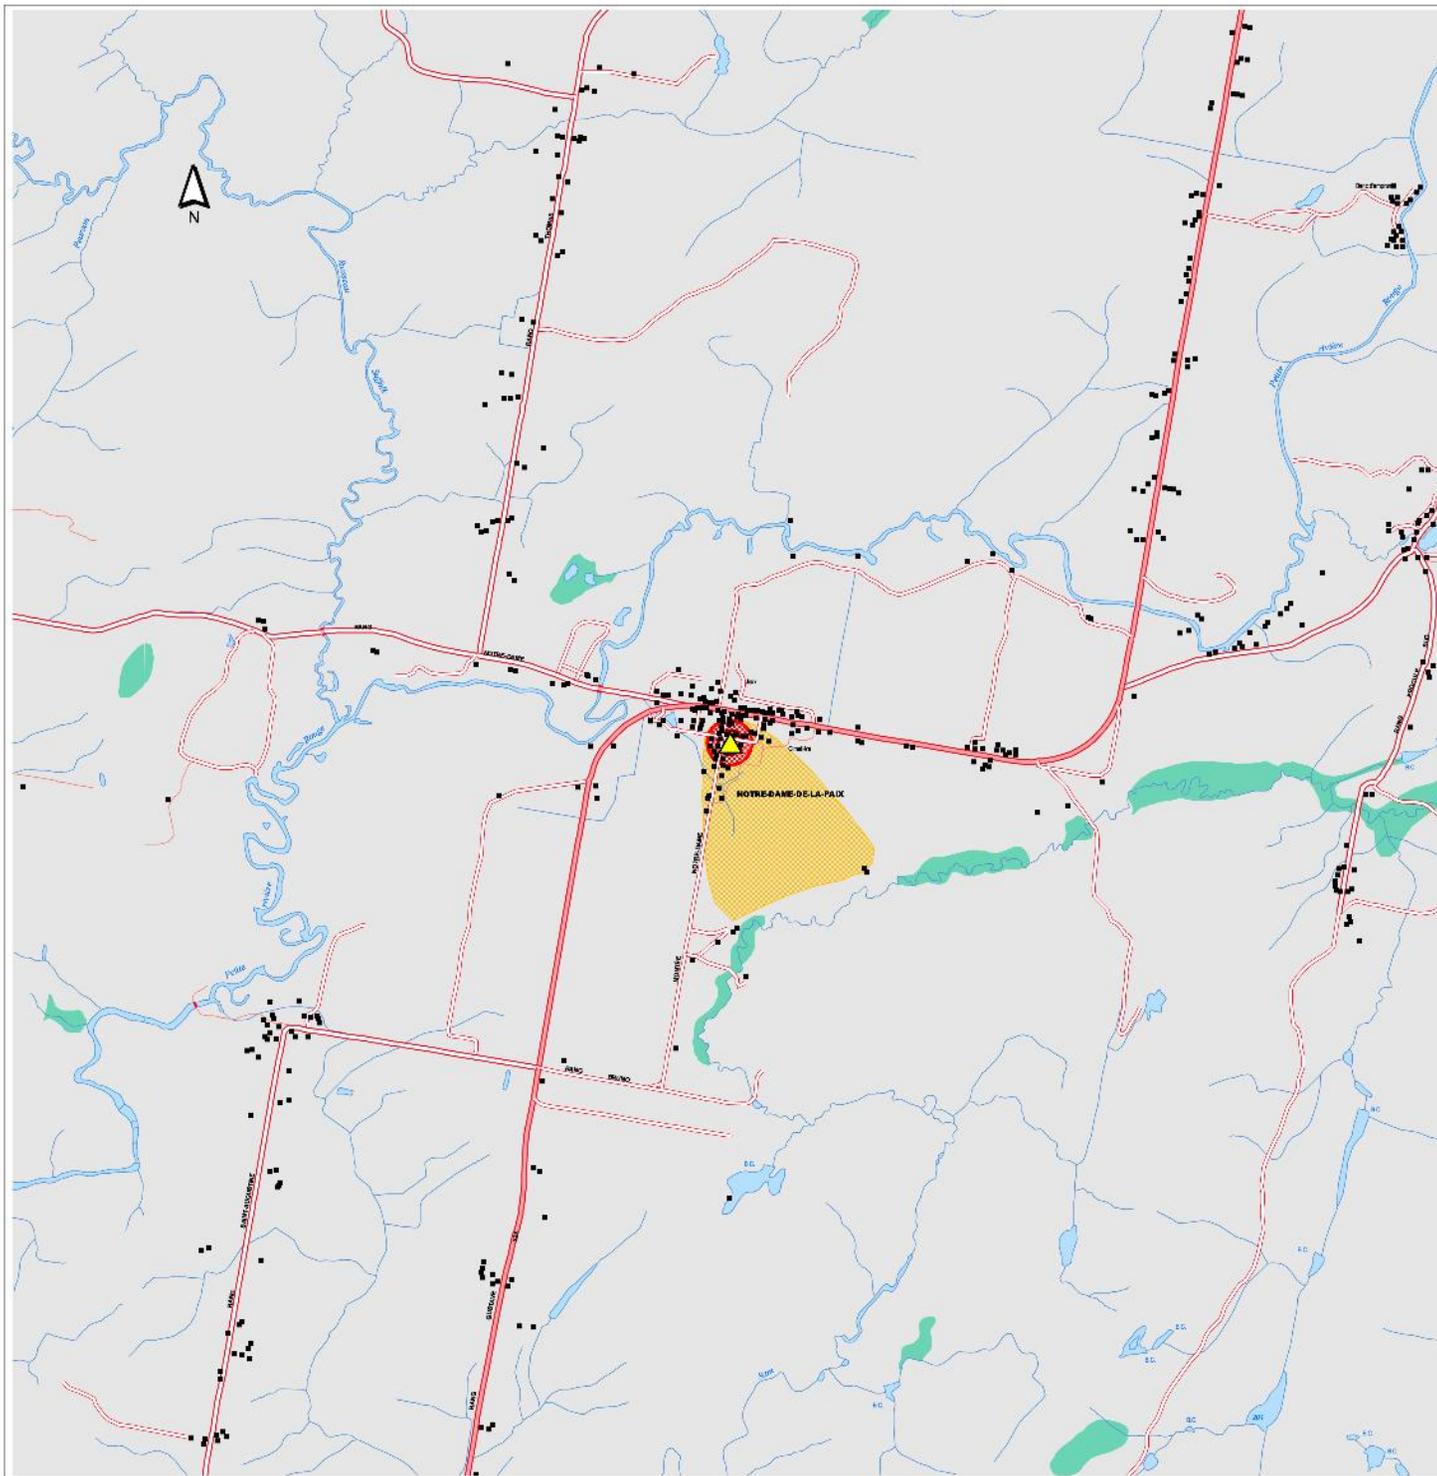

Périmètres de protection

Municipalité
de Notre-Dame-de-la-Paix

 Prise d'eau potable


-  Zones de recharge
-  Périmètre 200 jours
-  Périmètre 550 jours
-  Périmètre éloigné

Source :
Outil de gestion et de protection
(Envir-Eau Inc., 2002)
Fond topographique 1 : 20 000 (MRN, 1989)

0 400 800 m




L'agence de traitement de
l'information numérique
de l'Outaouais

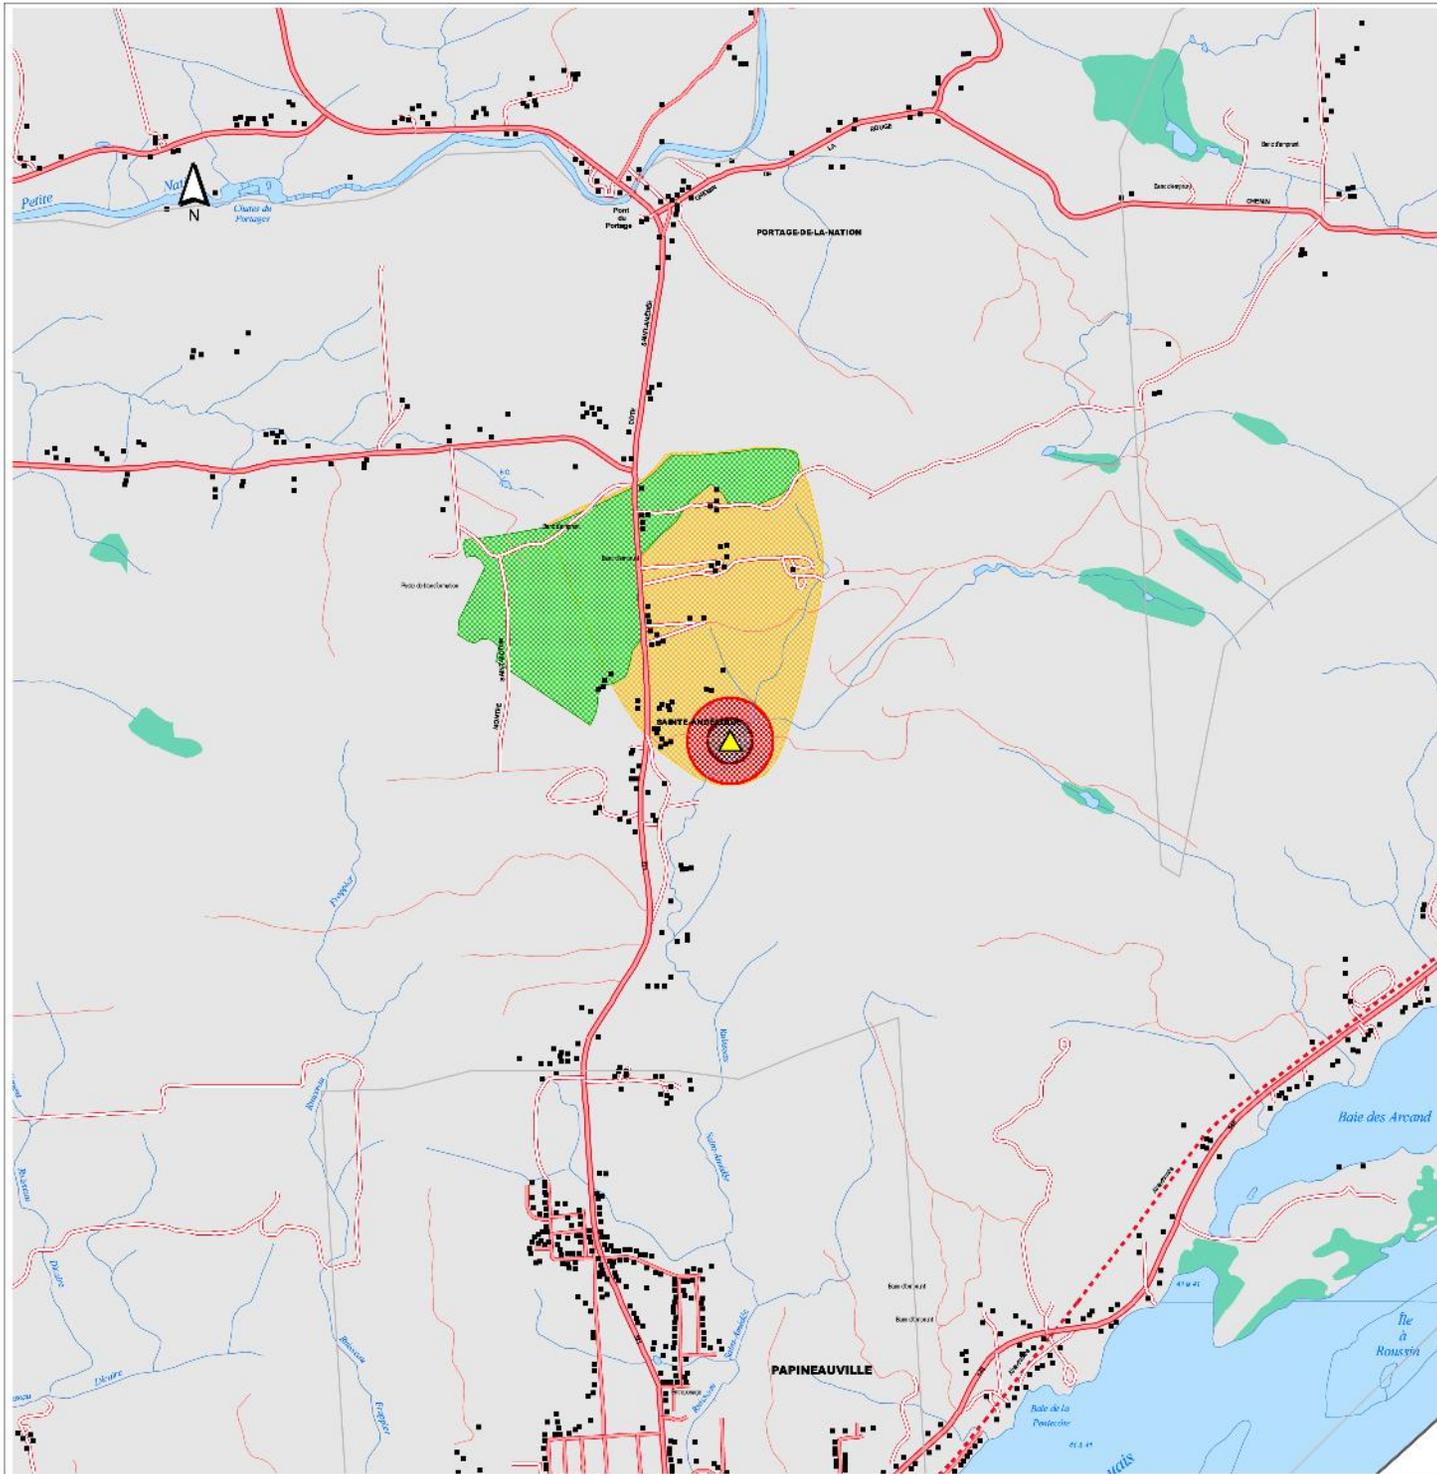

Périmètres de protection

Municipalité
de Papineauville

▲ Prise d'eau potable


-  Zones de recharge
-  Périmètre 200 jours
-  Périmètre 550 jours
-  Périmètre éloigné

Source :
Outil de gestion et de protection
(Envir-Eau Inc., 2002)
Fond topographique 1 : 20 000 (MRN, 1989)

0 400 800 m



L'agence de traitement de
l'information numérique
de l'Outaouais

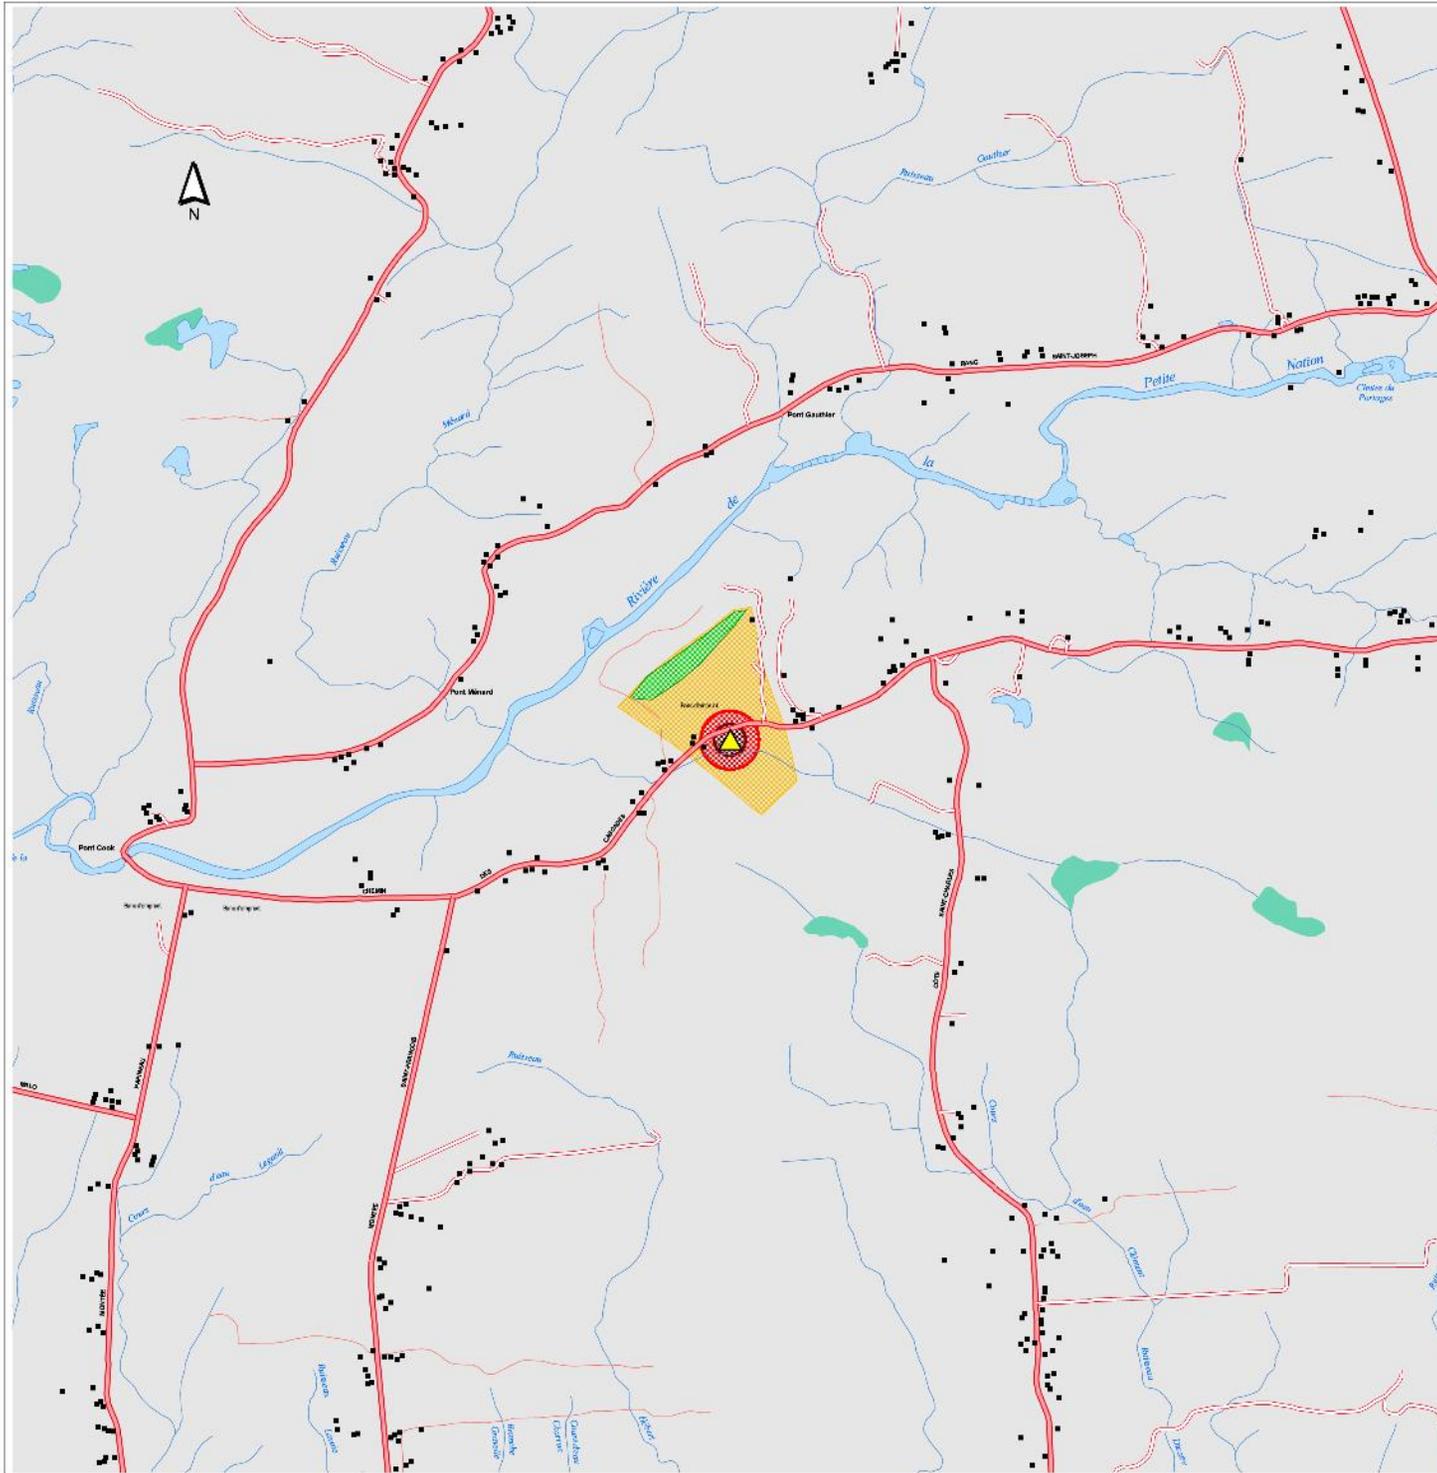

Périmètres de protection

Municipalité
de Plaisance

▲ Prise d'eau potable


-  Zones de recharge
-  Périmètre 200 jours
-  Périmètre 550 jours
-  Périmètre éloigné

Source :
Outil de gestion et de protection
(Envir-Eau Inc., 2002)
Fond topographique 1 : 20 000 (MRN, 1989)

0 400 800 m




L'agence de traitement de
l'information numérique
de l'Outaouais

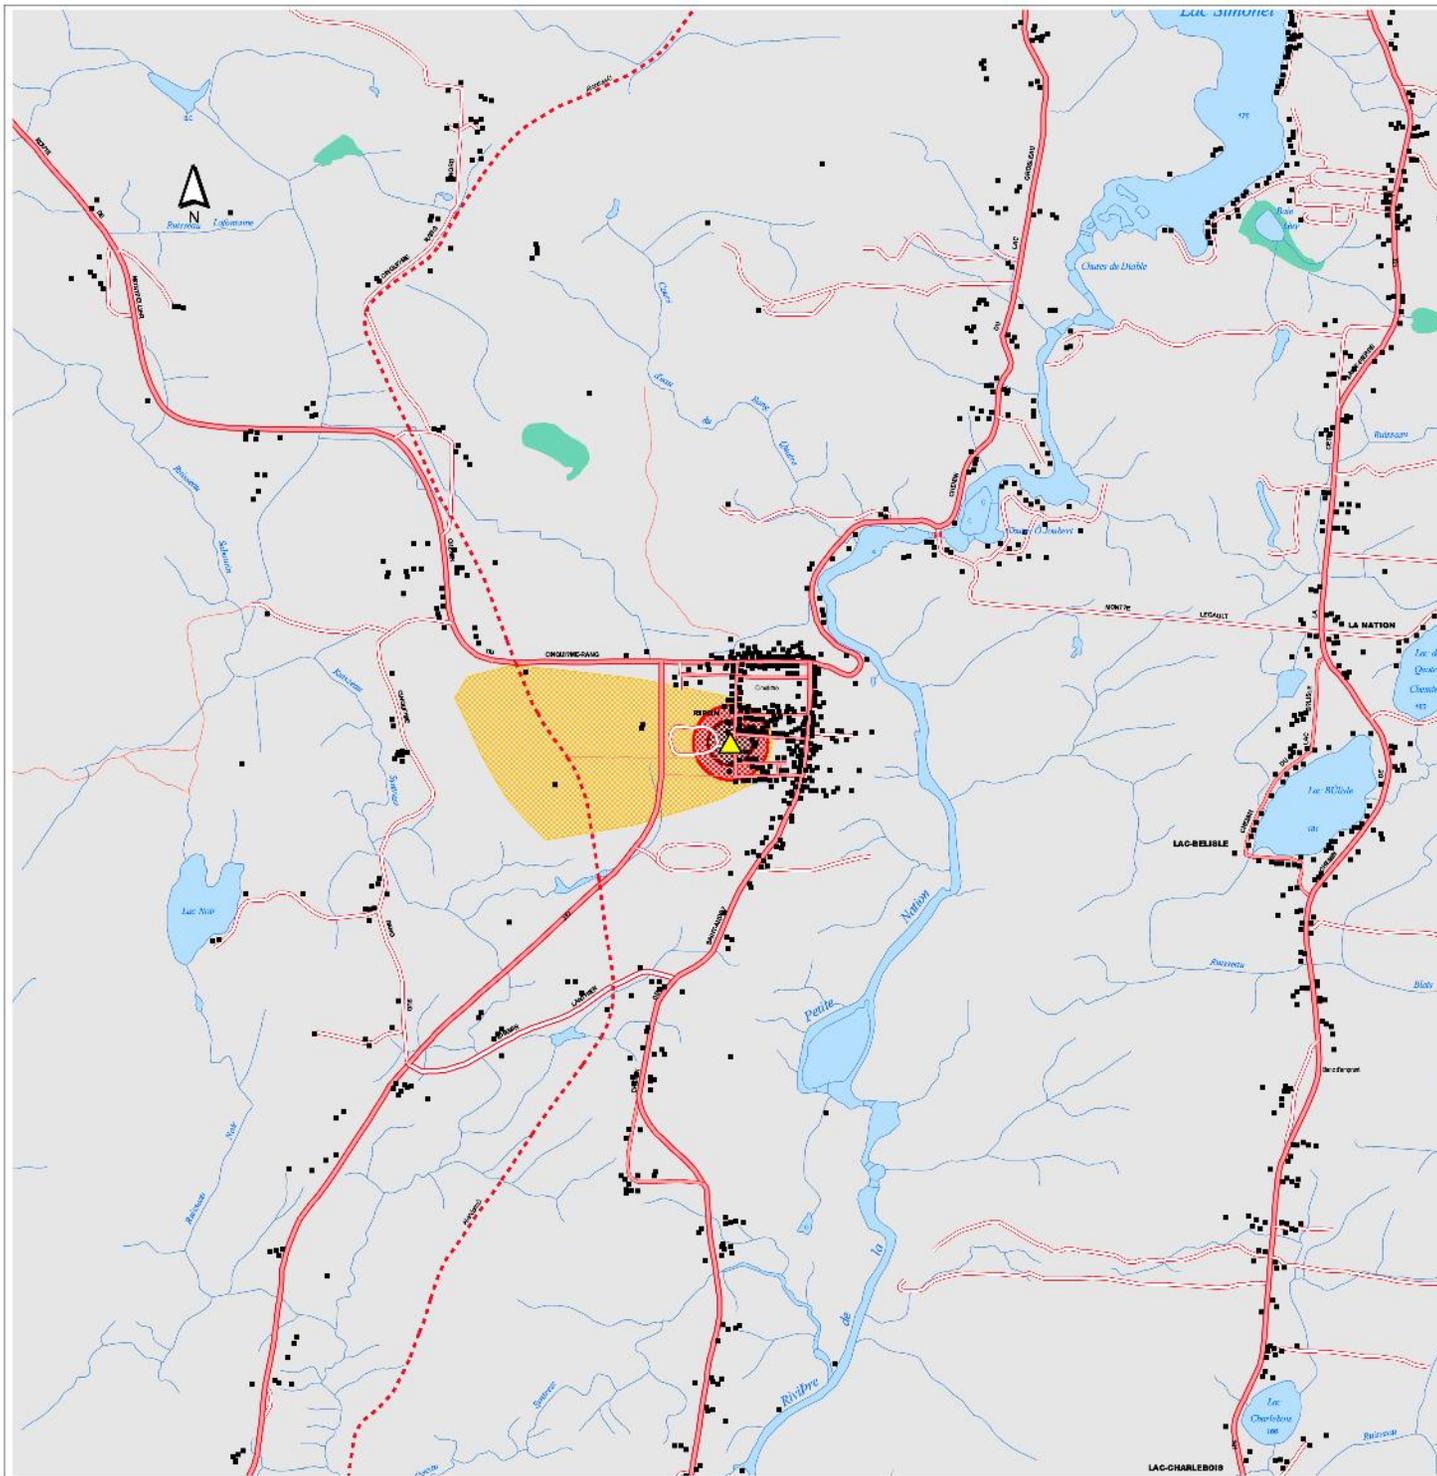

Périmètres de protection

Municipalité
de Ripon

▲ Prise d'eau potable


-  Zones de recharge
-  Périmètre 200 jours
-  Périmètre 550 jours
-  Périmètre éloigné

Source :
Outil de gestion et de protection
(Envir-Eau Inc., 2002)
Fond topographique 1 : 20 000 (MRN, 1989)

0 400 800 m




L'agence de traitement de
l'information numérique
de l'Outaouais

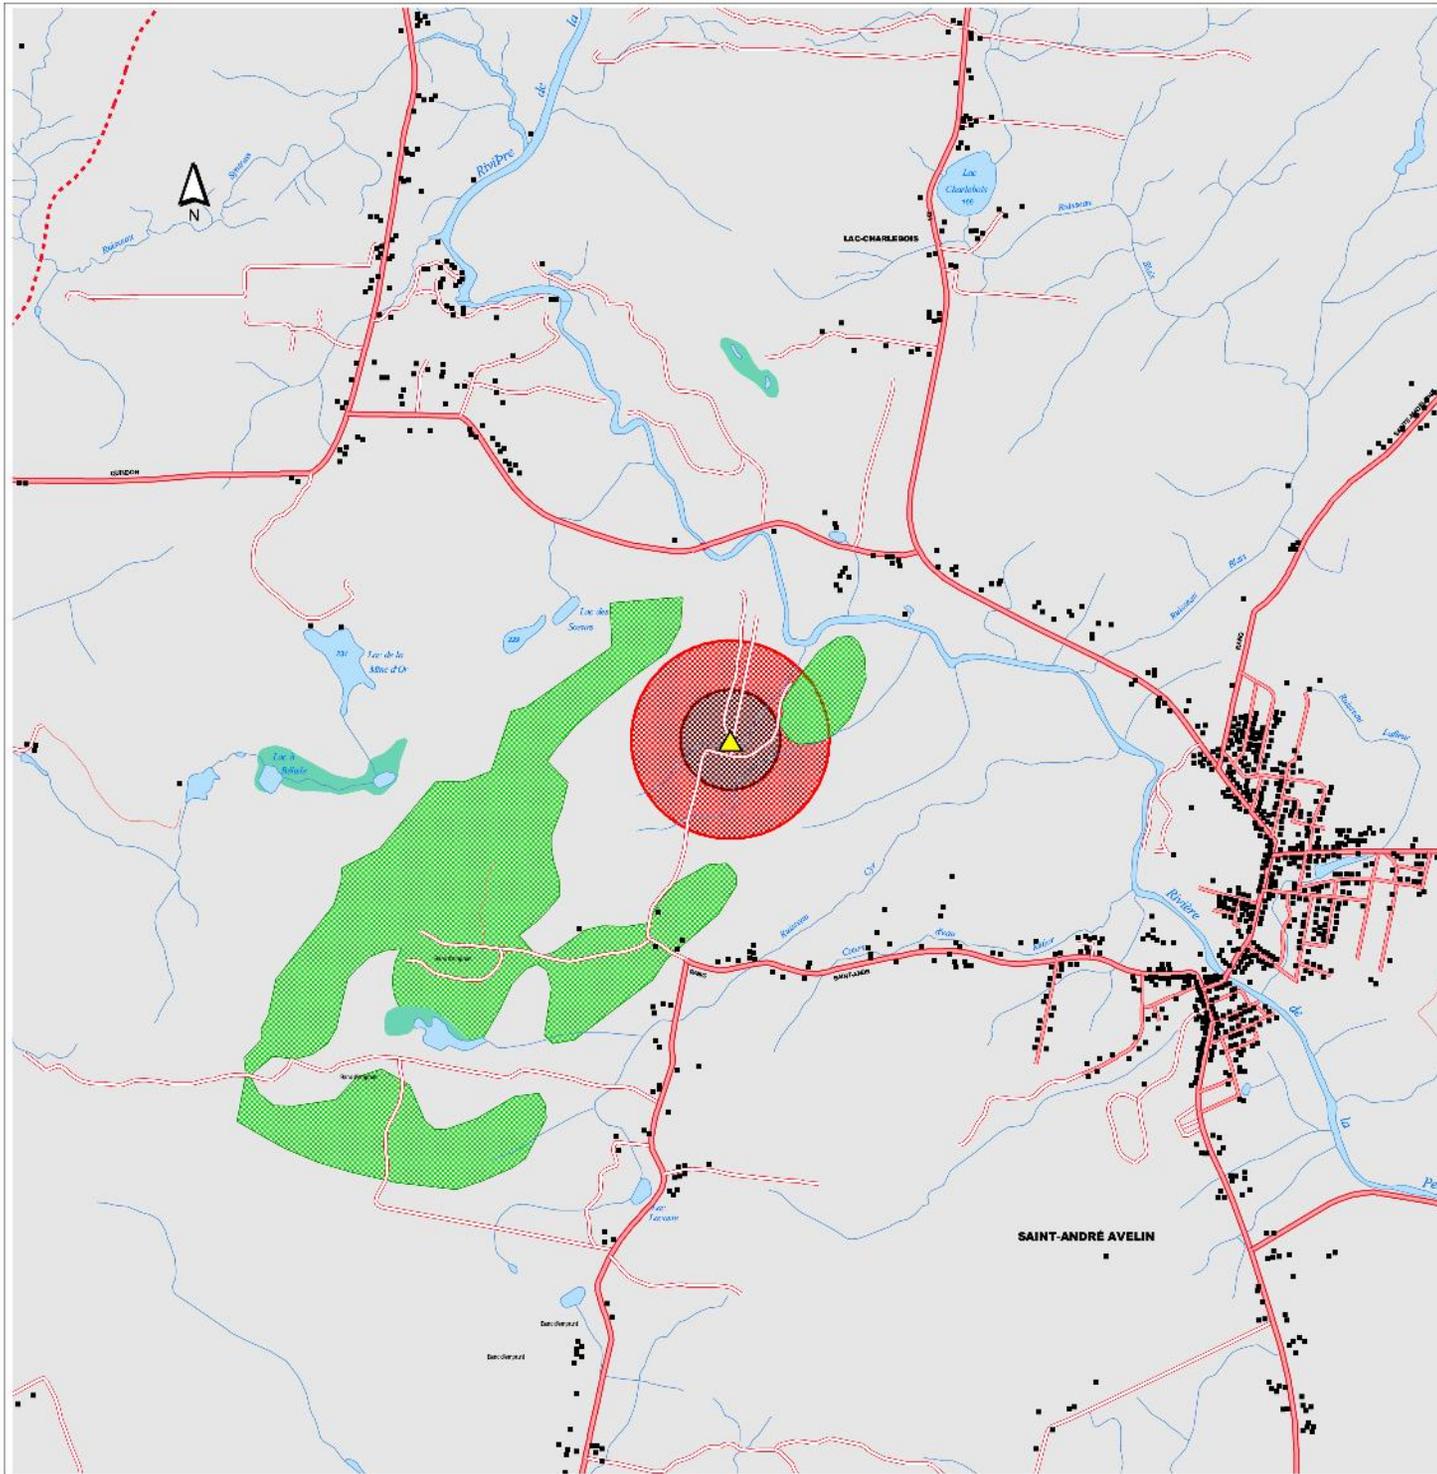

Périmètres de protection

Municipalité
de Saint-André-Avellin

▲ Prise d'eau potable


-  Zones de recharge
-  Périmètre 200 jours
-  Périmètre 550 jours
-  Périmètre éloigné

Source :
Outil de gestion et de protection
(Envir-Eau Inc., 2002)
Fond topographique 1 : 20 000 (MRN, 1989)

0 400 800 m



L'agence de traitement de
l'information numérique
de l'Outaouais

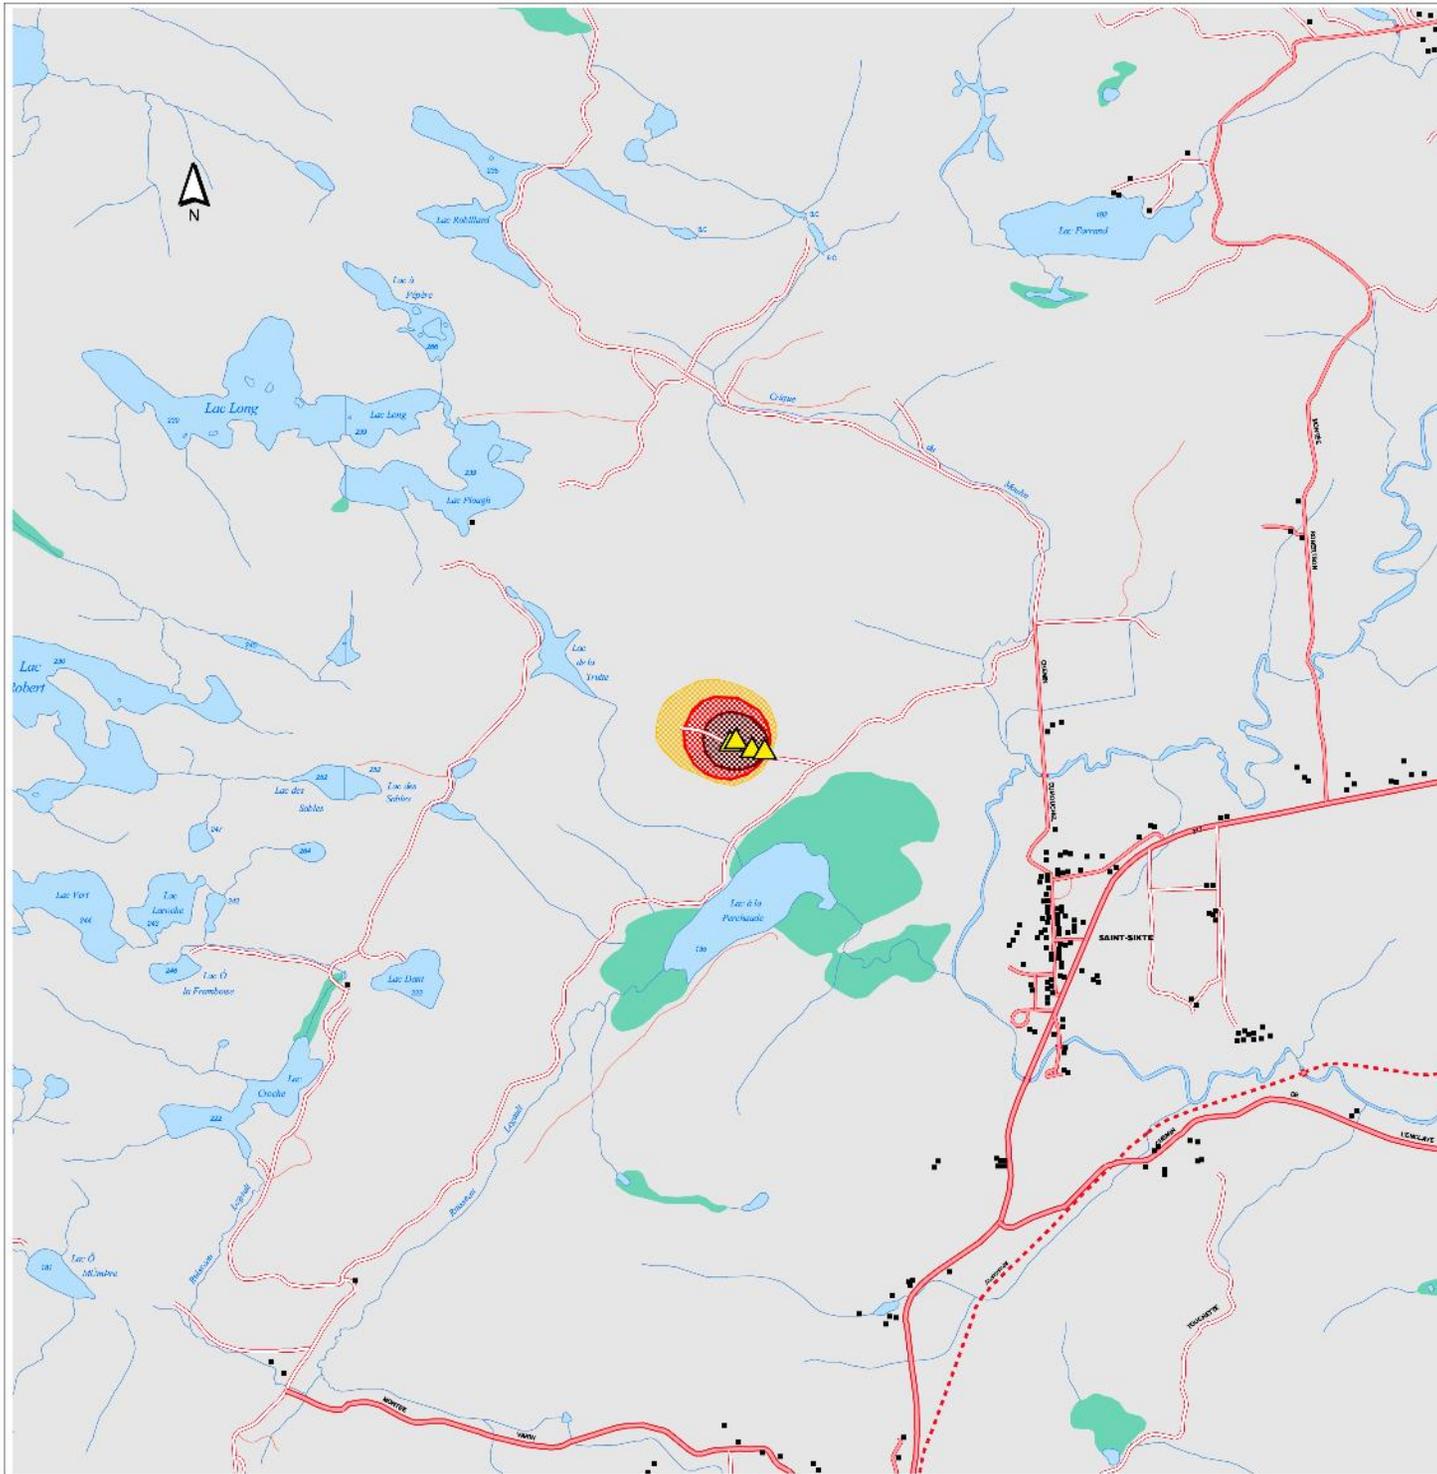

Périmètres de protection

Municipalité
de Saint-Sixte

▲ Prise d'eau potable

-  Zones de recharge
-  Périmètre 200 jours
-  Périmètre 550 jours
-  Périmètre éloigné

Source :
Outil de gestion et de protection
(Envir-Eau Inc., 2002)
Fond topographique 1 : 20 000 (MRN, 1989)

0 400 800 m



L'agence de traitement de
l'information numérique
de l'Outaouais